


$P_i=10,00$  kW  
 $P_z=6,00$  kW

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

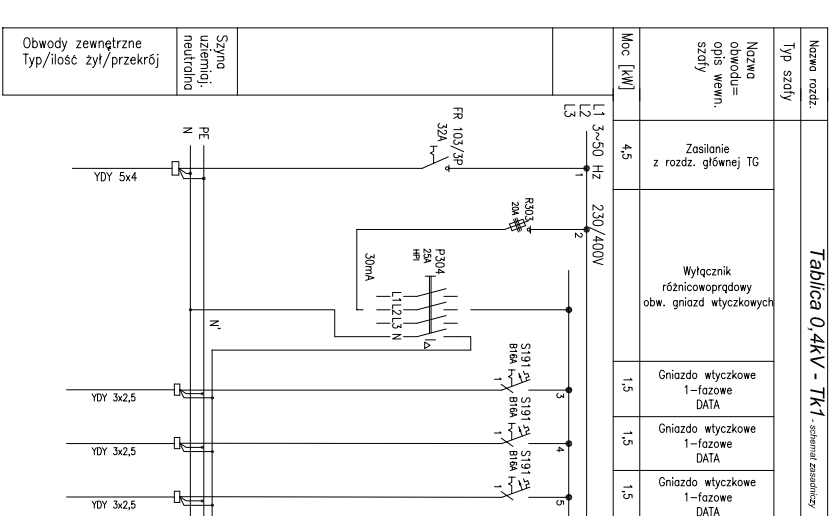

$P_i=4,50$  kW  
 $P_z=4,50$  kW

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PROJEKTOWANEK:	tech. Jacek Poręba	Nr. upr.:	57/76/Lw	Data:	2015.09.25	Podpis:	
WSPRACOWNIK:							
KREŚCIŁ:							
Asystent Proj.:	Paweł Mochler				2015.09.25		

OBIEKT:  
Szkoła Podstawowa  
67-200 Wilków dz. nr 245/6  
REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  
**CADIMA**  
61-054W ul. Dębowa 1/13  
tel. +48 604 264 328  
www.cadima.pl, e-mail: cadima@cadima.pl

NAZWA PRZEBUDOWY:	SCHEMAT IDEOWY TABLIC TB2, TK1		
SKALA:	BS	FORMAT:	A
NR. PROJ.:		FAZA:	PB
NR. RYS.:	E04	ZWIĄZA:	A