


Poziom porównawczy 68,00 m n.p.m.

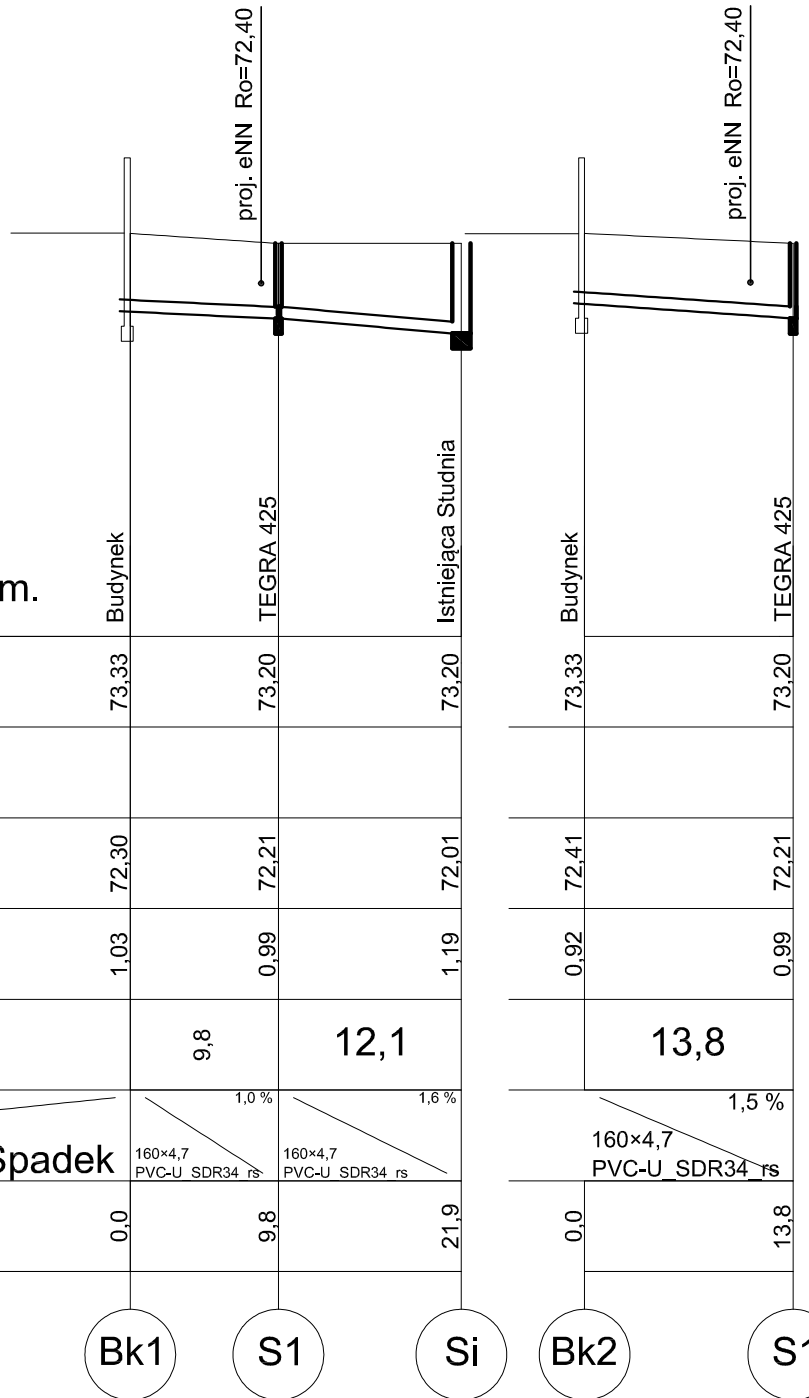

Rzędna terenu projektowanego	73,33	73,20	73,20
Rzędna terenu istniejącego			
Rzędna dna kanału	72,30	72,21	72,01
Zagłębienie dna kanału [m]	1,03	0,99	1,19
Odległości [m]		9,8	12,1
Średnice, materiał		1,0 % 160×4,7 PVC-U SDR34 rs	1,6 % 160×4,7 PVC-U SDR34 rs
Długość trasy [m]	0,0	9,8	21,9

Bk1

S1

Si

Bk2

S1

67-200 Głogów, ul. grodzka 4. Tel. 608594496 tel/fax 76 852-16-22, e-mail:biuro@proma-bud.pl			
		Branża:	Nr rys.
		SANITARNA	S6
Skala:			1:100/500
Obiekt:	Budynek oświaty i Przedszkola	Stadium:	Data:
Lokalizacja:	Serby, dz: 103/2, gm. Głogów	P.B.	12.2015
Nazwa rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY - KANALIZACJA	Upr. bud.	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Tomasz Bartoszek	211/01/DUW spec. instalacyjnej	
Sprawdzający:	inż. Bolesław Oleśków	80/DOŚ/08 spec. instalacyjnej	
Asystent:	Paweł Macher		